

Опросный лист на проектирование и изготовление насосной станции повышения давления


Организация	
Контактное лицо	
Тел/факс, e-mail	

1. Параметры для подбора станции

Максимальный расход, м.куб/час.	
Общий напор м.	
Температура перекачиваемой жидкости, С	
Существующий напор на входе в станцию(подпор),м	
Количество насосов,шт:	рабочих
	резервных
Вид перекачиваемой жидкости: (напротив необходимого поставить галочку)	Водопроводная вода
	Техническая вода
Максимальное давление в системе, бар	

2. Параметры патрубков

Подводящего трубопровода.	
Глубина залегания подводящего трубопровода, А мм.	
Диаметр подводящего трубопровода, DA, мм.	
Направление подводящего трубопровода, в часах.	
Количество подводящих трубопроводов, шт.	
Материал подводящего трубопровода	
Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода (фланец или другой)	
Напорного трубопровода.	
Глубина залегания напорного трубопровода, В мм.	
Диаметр напорного трубопровода, DB, мм.	
Направление напорного трубопровода, в часах.	
Количество напорных трубопроводов, шт.	
Материал напорного трубопровода	

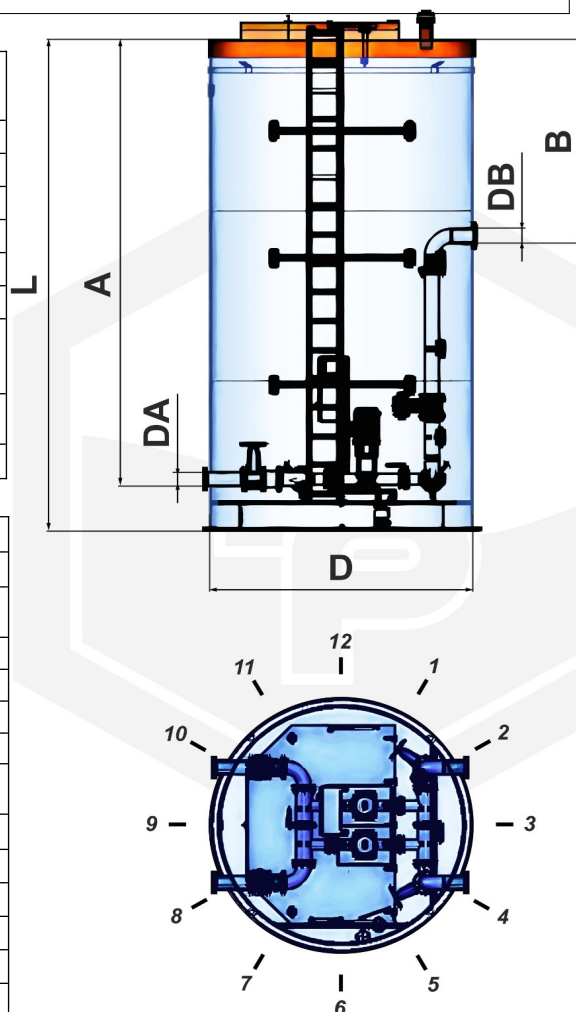

3. Система управления

Пуск	Прямой	Плавный	Звезда/треугольник	Частотный преобразователь
Двойной ввод питания с АВР				
Исполнение щита управления	Уличное			В помещении
Направление ввода кабелей, часы				
Аварийная сигнализация	Сирена			Маячок
Диспетчеризация				

Доп. _____

Дата _____

Подпись _____